




岩屋ダム利水貯水量 6,190万トン（貯水率100%）  
 農業用水取水量 1,560万トン（取水率37%）（ともに7月10日現在）

利水者の皆様方には、梅雨の晴れ間も水田の除草作業等の農作業にご多忙の日々をお過ごしのことと思います。さて、水源地である岩屋ダムの利水貯水量は、7月10日現在、6,190万トンと100%の貯水率となっています。6月の岩屋ダム地点の降雨量は、梅雨入り以降のまとまった降雨により平年比150%となり、岩屋ダムの利水容量も満水状態で推移しております。

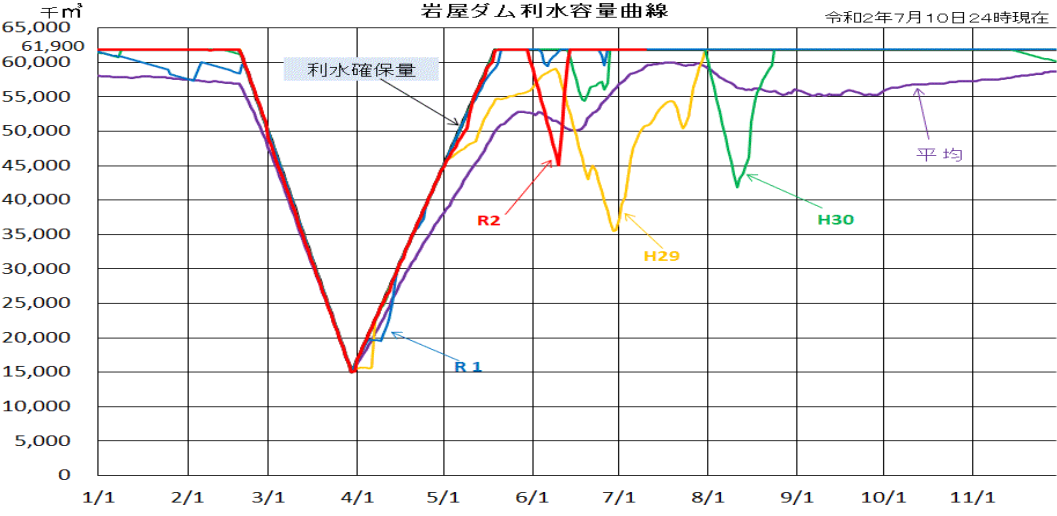

一方で、活発な梅雨前線の影響により、九州や岐阜県、長野県では記録的な大雨による河川の氾濫、土砂崩れなど甚大な被害が発生しております。引き続き、今後の気象状況等をしっかりと注視していく必要があると考えております。

また、農業用水取水量は、7月10日現在、1,560万トン（取水率37%）で、過去3か年の平均取水量より1万トン程多くなっています。右岸用水における農水の年間総取水量は、4,190万トンと定められています。有効活用にご協力をお願いします。

### ◇定期（決算）監査を実施

6月15日、木村総括監事、白田監事、小栗監事による定期（決算）監査が、佐藤会計担当理事の立会のもと連合事務所にて執行されました。

令和元年度の業務や財産の状況、会計・経理に関する事項について、関係諸帳簿及び証拠書類と照合を行うなど必要な監査手続きをもって実施されました結果、事業報告及び財産目録並びに一般会計及び特別会計の収支決算書等の計数は、正確かつ適正に管理・処理されていることをお認め頂きました。



### 令和2年第2回理事会を開催

6月25日、美濃加茂市総合福祉会館において開催されました第2回理事会では、先に推せん会議でご推せん頂いた現連合役員の任期満了に伴う被選任の候補者について審議され、全会一致で原案のとおり理事20名と監事3名の承認が決まり、臨時総会に提案されることになりました。

また、同理事会では、「令和元年度事業報告及び一般会計・特別会計収支決算並びに財産目録の承認について」、「管理配水委員の選任について」他も上程され、出席者全員の賛成により可決されました。



### ◇令和2年第1回臨時総会及び令和2年第3回理事会を開催

第1回臨時総会は、7月7日、連合会議室において新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面表決による少人数（議長、議事録記名人2名、開票立会人3名）での開催となりました。初めに開票立会人の立ち会いのもと書面表決書の開封確認を行い、ご審議頂いた結果、上程された「令和元年度事業報告及び一般会計・特別会計収支決算並びに財産目録の承認について」及び「役員を選任について」の2議案は、いずれも原案のとおり承認、可決されました。

また、第1回臨時総会終了後に美濃加茂市総合福祉会館において第3回理事会が開催され、新理事長はじめ各担当理事等が互選され、7月14日から任期4年間の連合の執行体制が整いました。互選された方々は、次の皆様です。

- 理事長 伊藤誠一理事
- 理事長職務代理者 佐藤光宏理事
- 庶務担当理事 板津徳次理事
- 会計担当理事 佐藤光宏理事
- 工事担当理事 金子政則理事
- 管理配水委員長 柴山佳也理事



書面表決書の開封



第3回理事会

### ◇『中干し節水』実施にご協力を！

右岸用水の有効利用と過剰分けつを抑制し、根を活性化させて倒伏しにくい丈夫な稲を作るためにも『中干し節水』の実施にご理解とご協力をお願いします。

普通植え田	7月20日～7月24日	坂祝町・富加町・七宗町・八百津町・関市
	7月23日～7月27日	美濃加茂市
	7月25日～7月29日	川辺町



中干しの状況