




令和2年度農業用水取水量 3,455万トン（前年度対比 0.6%減）

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉を耳にしますが、春分の日頃を境に寒さが和らぎ、少しずつ日が長くなり、季節の移り変わりが感じられるようになりました。昨年11月から休刊していましたが農業用水情報については、今月から再び発刊させていただきます。新型コロナウイルスの感染拡大は、いまだに収束の気配が見込めず、人の移動制限など私たちの日常生活に大きな混乱をきたしています。皆様方におかれましては引き続き体調管理に気をつけてお過ごし頂きますようお願いいたします。連合では、引き続き農業用水の安定供給に努めるとともに、農水施設の管理情報、水源情報、農水取水実績など、身近な情報をお届けしていきたいと思っております。

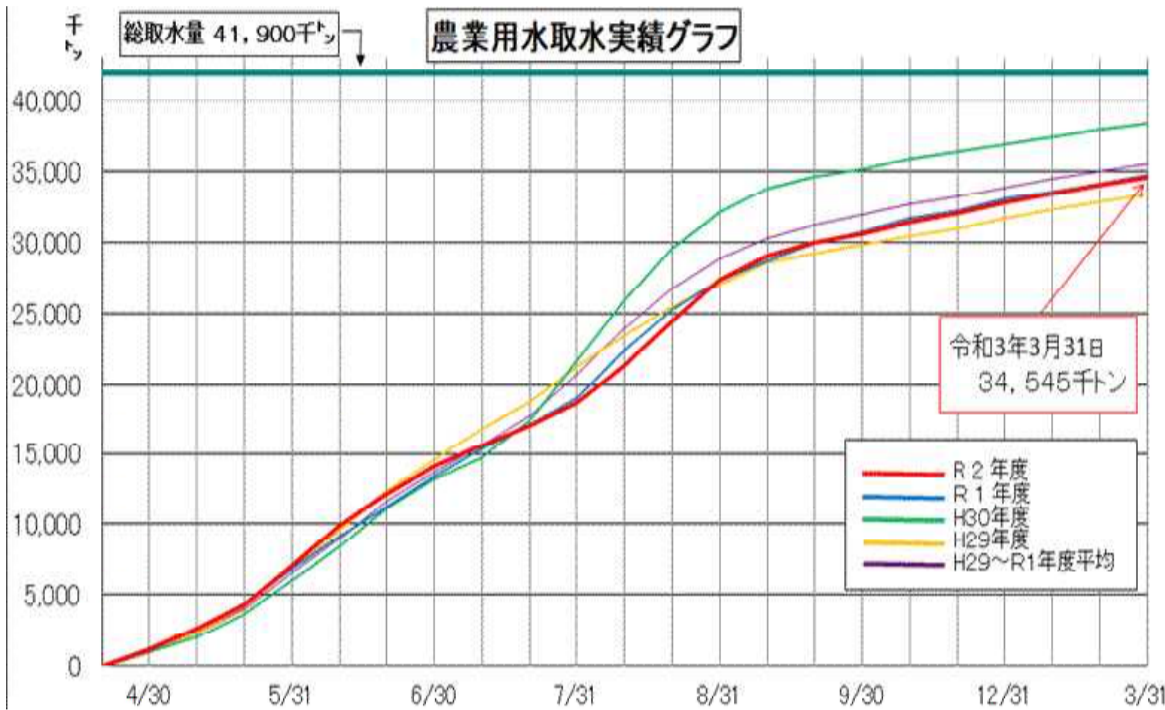

さて、昨年の岩屋ダムの状況は、6月の下旬頃までにまとまった雨が少なく、取水期の水を心配していましたが、その後は周期的に降雨があり、ほぼ満水状態で推移しました。

一方、農業用水取水量は、3月末時点で3,455万トン（取水率82%）で、前年度対比0.6%の減となりました。これは出穂期までの水需要の多い時期に適度な降雨に恵まれたこと等が影響したものと考えています。

水田取水期は4月21日から9月30日、畑地かんがいは周年かんがいになっています。受益者の皆様方には、地区内水源（河川・溜池等）を最優先に使用していただき、右岸用水の有効活用にご協力をお願いします。

◇令和2年度施設整備補修一覧◇

連合で管理する農業用水施設において、下記のとおり緊急漏水等補修工事を6件行いました。



坂祝支線（坂祝町地内）
FRPM管900mm継手漏水補修



羽生支線（蜂屋町地内）
FRPM管1000mm継手漏水補修



八百津西分線（八百津町地内）
PC管500mm継手漏水補修



羽生用水路（蜂屋町地内）
空気弁75mm取替補修



佐口支線（山之上町地内）
VU管350mm漏水補修



羽生用水路（蜂屋町地内）
PC管600mm継手漏水補修



◇揚水機稼働のお知らせ◇

揚水機の稼働につきましては、4月12日から各揚水機場の機器の点検を行い、下表日程により通水を予定しています。揚水機及びパイプライン施設等に不具合が生じたときは、通水開始日が変更になる場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。



揚水機場	長谷	神坂	山之上	森山	上蜂屋	下蜂屋
通電・充水	4/16から	年間通水	4/12から	年間通水	4/12から	4/12から
通水開始	4/23から		4/23から		4/23から	4/23から

◇人事異動のお知らせ◇

4月1日付で次のとおり人事異動がありましたのでお知らせします。

- ◆美濃加茂市木曾川右岸用水土地改良区 事務局長 池田正幸（大脇一雄） ◆木曾川右岸用水土地改良区連合 事務局長 日比野栄一（村瀬宏明）
- ◆七宗町木曾川右岸用水土地改良区 事務局長 福井 仁（福井靖信） //
- ◆水資源機構木曾川用水総合管理所美濃加茂管理所 所長 鶴田 修（桜井 剣） 次長 河合康広（日比野栄一）

敬称略・（ ）は前任者